
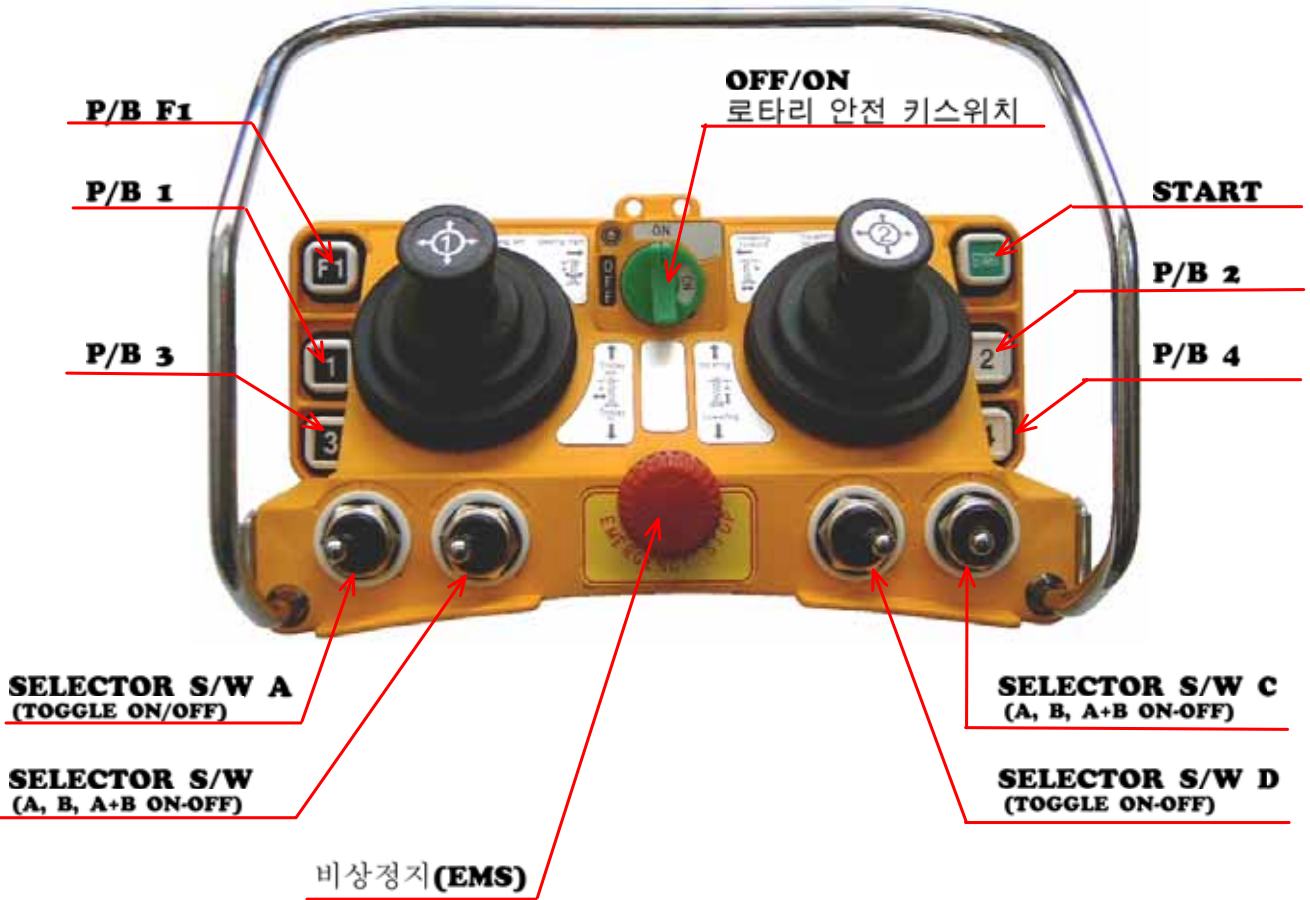


설치기기 명 :	원격조종기모델 :	REMOHAND F24-60
설치장소 :	공급자 :	

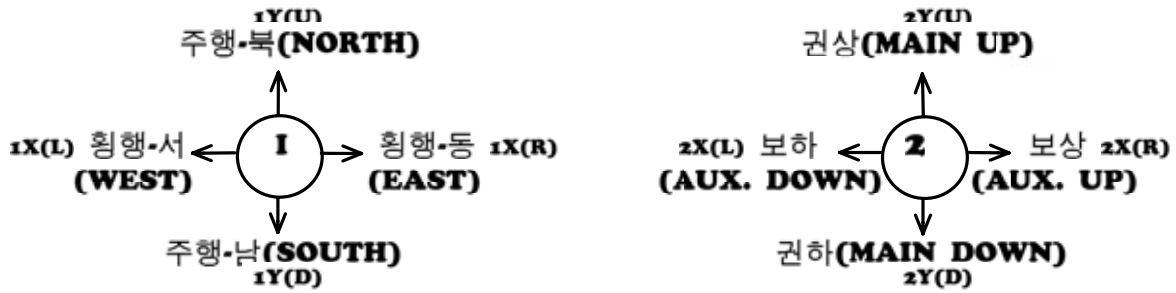

(주)

1. P/B (F, START, 1, 2, 3, 4)는 표준 출하 시 상호 INTERLOCK 및 NORMAL 설정.
2. SELECTOR S/W A와D는 언제나 TOGGLE ON-OFF. B와C는 표준출하 시 CENTER OFF.
3. SELECTOR S/W B/C CENTER OFF 표준설정 시 항상 CENTER OFF 위치에 놓고 운전할 것.
4. 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 녹색 로타리키스위치를 OFF 위치로 하고 적색 EMS 버튼을 누른 후 로타리키스위치를 뽑아 별도 보관 할 것.
5. 표준기동 설정은 EMS ON + KEY ON + START P/B MODE.
6. 표준 혼(ALARM) 설정은 START P/B MODE : START후 START P/B 시 HORN 동작.
7. 표준 BY PASS EMS 설정 : SELECTOR S/W A B C D. 옵션으로 P/B에 추가.
8. 무정전 전원장치의 경우(OPTION) 별도 릴레이를 사용하지 않을 때 수신기 자체 DC12V OUT 단자에 별도 추가 DC12V 전원장치를 병렬 연결 사용 가능(이 경우 과 충전방지 장치가 부착한 것일 것.)
9. "B"접점을 사용할 경우 수신기에서 "B"접점으로 전환 사용.