
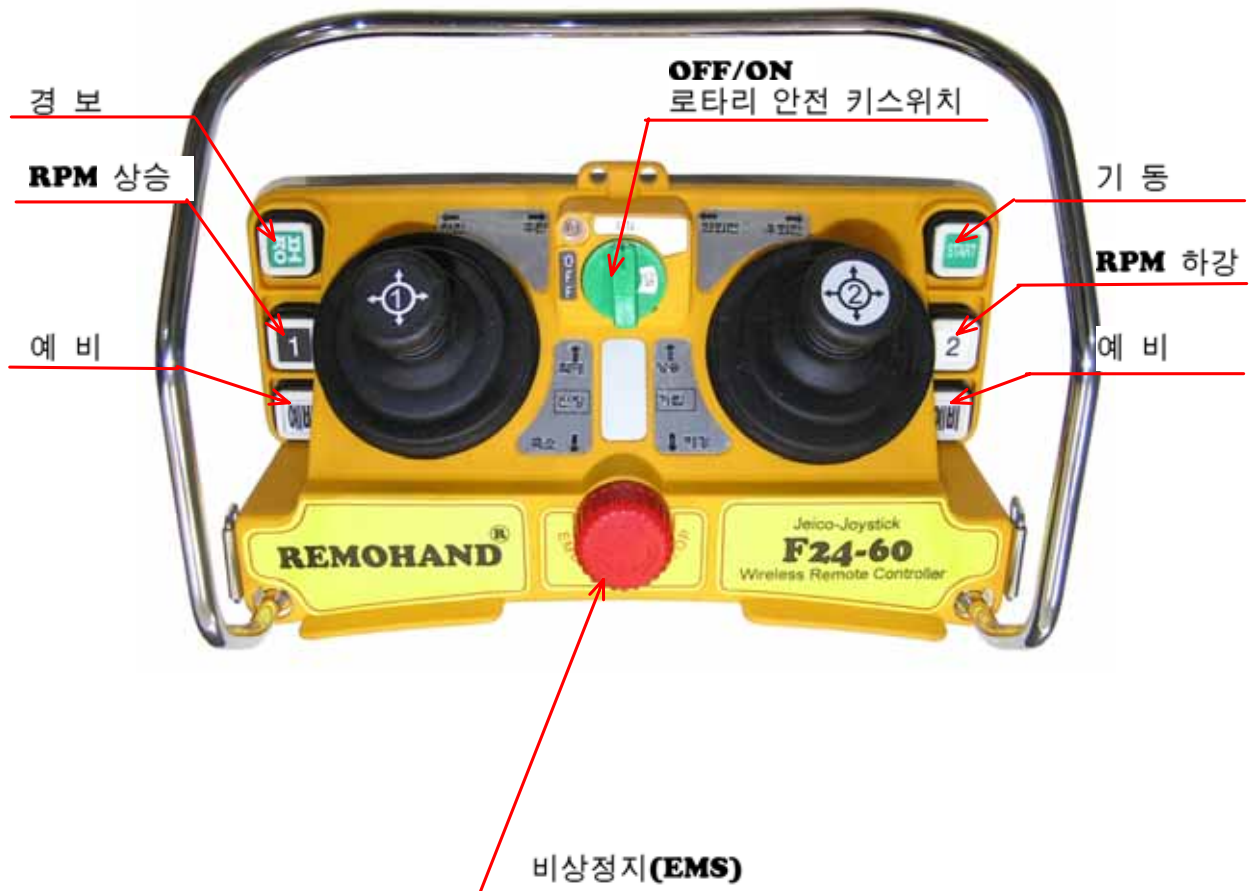


설치기기 명 :	원격조종기모델 :	REMOHAND F24-60
설치장소 :	업체명 :	

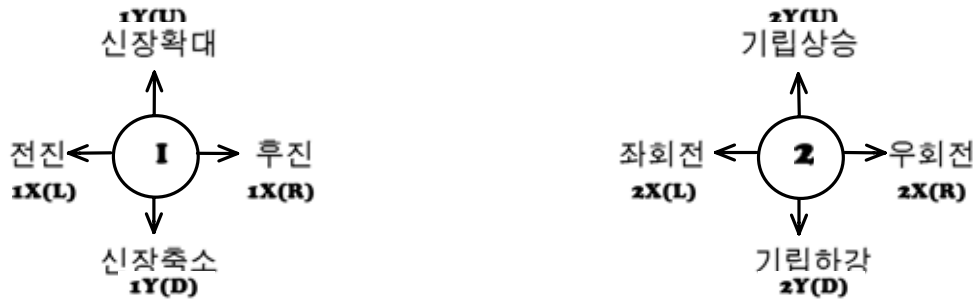

(주)

1. Push Button R1/R2간, R3/R4간 상호 Normal Interlock 설정.
2. 장기간 사용하지 않을 경우에는 반드시 녹색 안전 키스위치를 OFF 위치로 하고 적색 EMS 버튼을 누른 후 로타리 안전 키스위치를 뽑아 별도 보관 할 것. 일시적으로 사용하지 않을 경우에는 적색 EMS 버튼만 눌러 OFF 하고 로타리 안전 키스위치는 ON 상태로 유지.
3. 기동 설정 모드
 - 초기 기동 모드 : EMS ON + KEY ON + START P/B MODE.
 - 통상(KEY ON 상태) 기동 모드 : EMS ON + START P/B.
4. 혼(HORN) 설정 : 추가 외부 경보 연결의 경우 F1 단자 활용.
5. 리모콘 전원 : DC1.5V x 4개 수신기 전원 : DC14V ~ DC40V
6. 조이스틱형식: SELF RETURN & NON-UNIVERSAL TYPE.