


설치기기 명 :	원격제어기모델 :	REMOHAND F25-7K
설치장소 :	공급자 :	

24 Core Cable 사용 표준대형수신기 II 용



6P

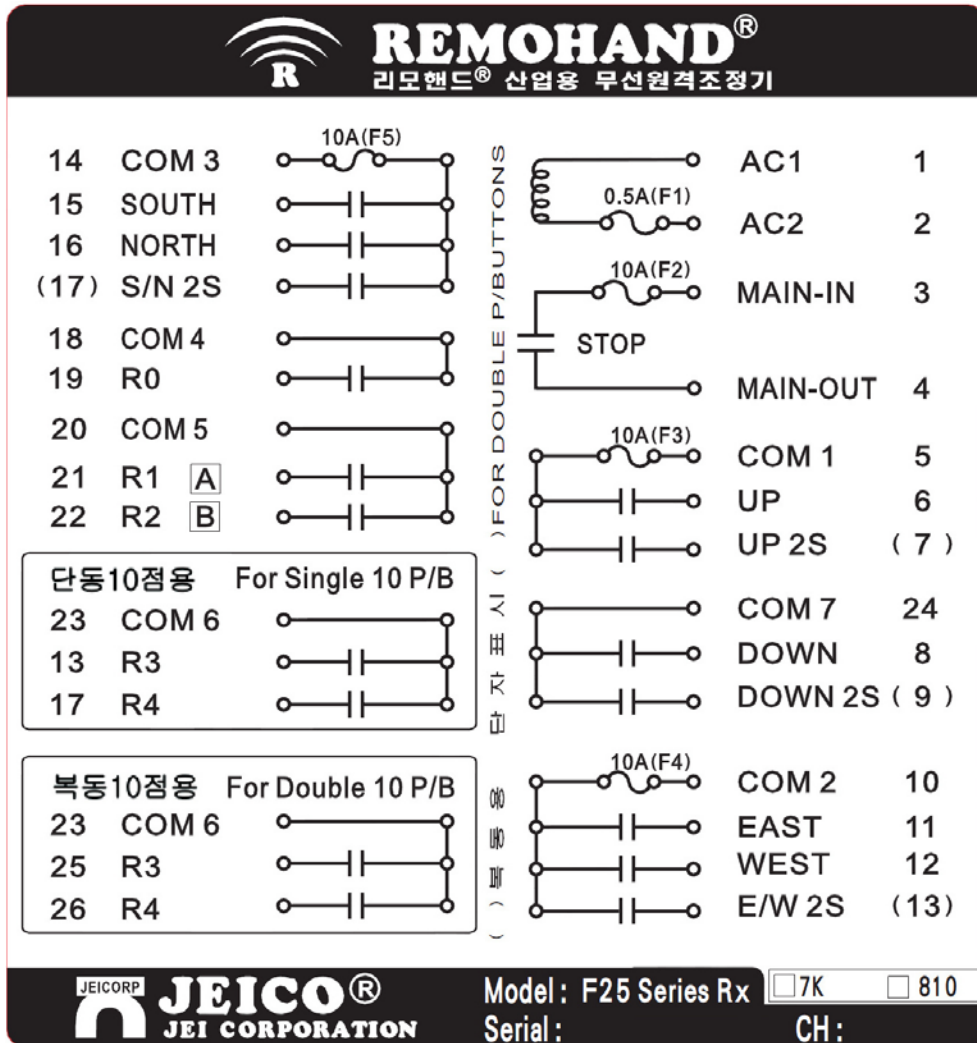

4P

(주)

1. 연결선은 선번 표시
2. MAIN-IN과 MAIN-OUT은 동상 동압.
3. AC 1, AC 2 전압이 DC 입력의 경우 DC14~40V 모듈로 Trans 교체(option)
4. 표준 설정 전압은 48/110/220VAC에서 110V로 설정 출하.
5. 기동 설정 : EMS ON, KEY ON, START P/B MODE
6. 수신기 동작 표준 설정은 비 작동 시 수신기 비상회로 1시간 후 차단.
7. 회로 COM5, COM6 해당 없음.
8. 상하크립 만의 경우에는 16 Core Cable용 표준대형 수신기 또는 표준소형수신기 사용.
9. Horn은 자체 혼으로 외부 연결 불가. 연결 단자 표시 없음.